


Zpětná klapka s kontrolními vývody

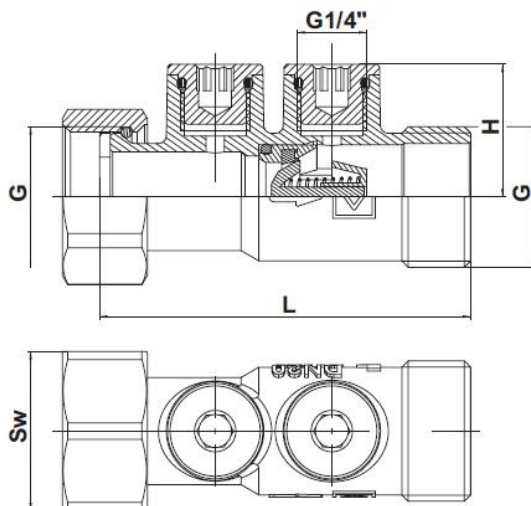

Objednací číslo	Dimenze	DN	G	L	H	Sw
1 2623 02	3/4	20	3/4	69,5	25	30
1 2623 03	1	25	1	74,5	27,5	36
1 2623 04	1 1/4	32	1 1/4	91	33	46

Tělo: kovaná mosaz podle EN12420
Ukončení: kovaná mosaz
Zpětný ventil: POM (tělo), NBR (O-kroužek), nerezová ocel AISI 302 (pružina)
Zátky: mosaz
Těsnění: EPDM
Připojení: F/M (female/male) podle ISO 228

Max. pracovní tak: 16 bar
Max. pracovní teplota: 95 °C
Min. pracovní teplota: -10 °C, voda 0,5 °C
Médium: čistá kapalina

Ventil musí nainstalován s ohledem na směr průtoku – značeno šipkou na těle. Jako těsnění HERZ doporučuje PTFE, teflonovou těsnicí pásku nebo těsnící hmotu pro utěsnění spojů mezi trubicí a ventilem. Kontrolní / vypouštěcí zátky nesmí být utaženy na sílu. Zpětný ventil je konstruován tak, že v plně otevřené poloze pracuje s minimálním poklesem tlaku. Ventil nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.

Zpětný ventil je vhodný pro systémy ústředního topení, aby se zabránilo zpětnému toku. Tento produkt lze obecně používat, s různými médii, ale kapaliny musí být čisté. Ventil lze použít v libovolné poloze. Směr průtoku je zobrazen šipkou na těle. Zpětný ventil je odpružen pomocí axiálního vedení a lze jej provozovat jak při nízkém, tak i vysokém tlaku. Pro měření slouží dva otvory 1/4 ", osazené zátkou.

Technický list pro:

1 2623 0X

Vydání: 0420 (0313)

Dimenze

Materiál:


Provozní údaje

Instalace a údržba


Použití

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.


4126	Instalační sestava pro vodoměry
2623	Zpětná klapka
553	Filtr
2682	Redukční ventil
2100	Kulový kohout pro pitnou vodu

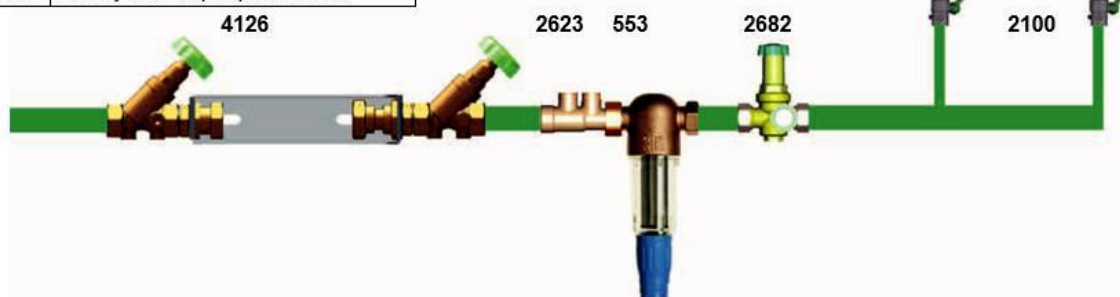


Grafy průtoků

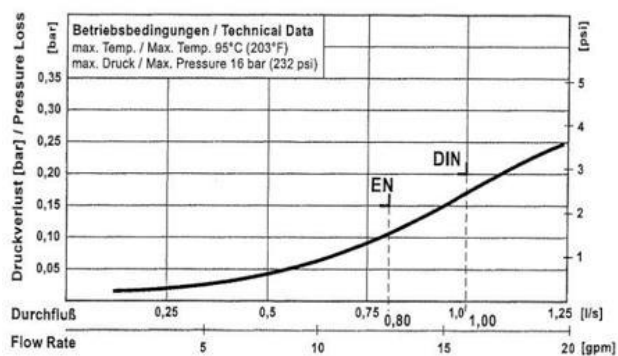

DN 20

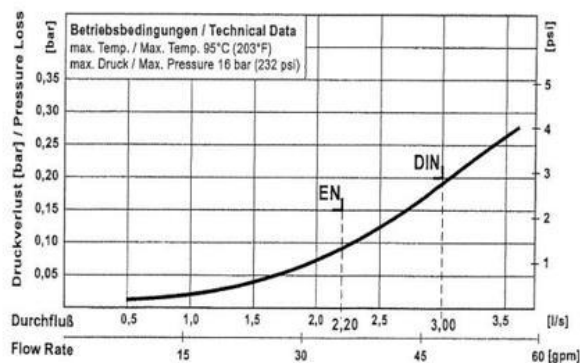

DN25

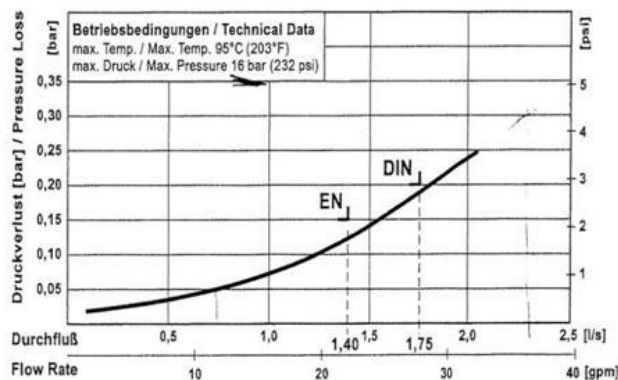

DN32

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.